

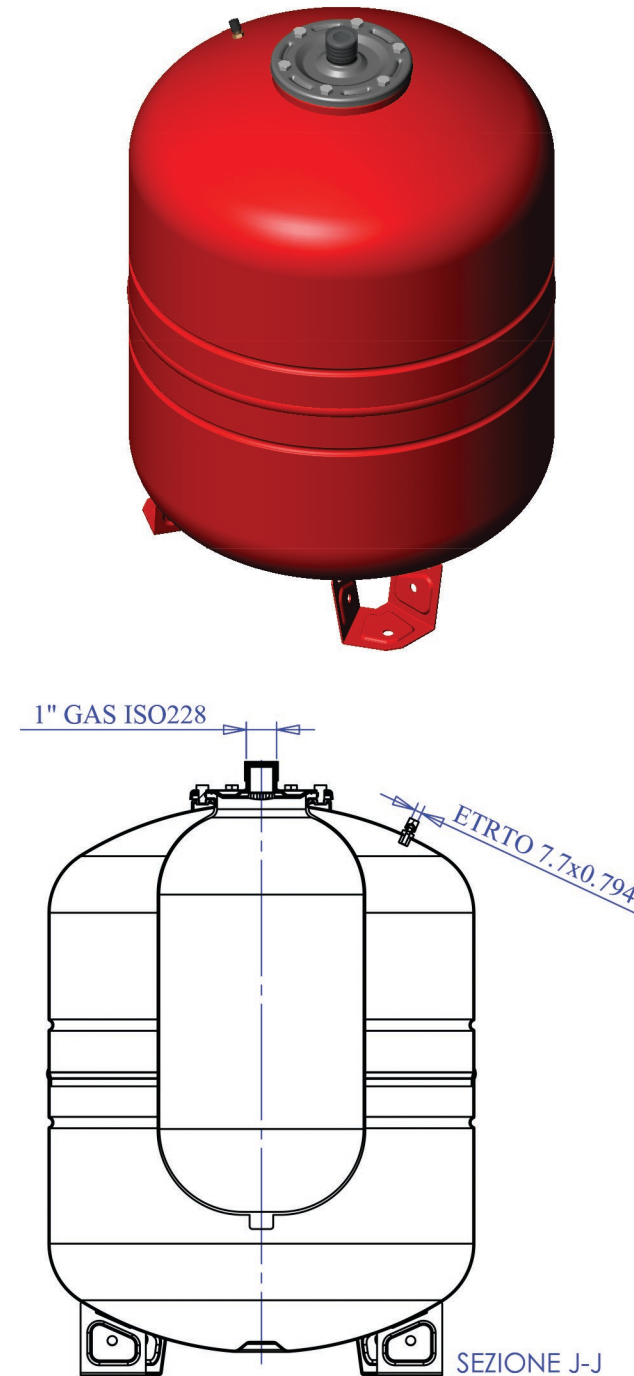


 VAREM [®] S.p.a. PRESSURIZED WATER AND EXPANSION TANKS		MAXIVAREM LR ce			
RISCALDAMENTO HEATING SYSTEMS					
Modello/Model:		UR080371CS000000			
Caratteristiche tecniche - technical features					
Volume Volume		80 L			
raccordo connector		1" GAS (ISO 228)			
temperatura esercizio working temperature	TS	-10 +99 °C			
pressione max. Max pressure	PS	6 bar			
pressione prova test pressure	PT	9 bar			
precarica precharged pressure		1,5 bar			
Fluido Fluid		Aria+acqua Air+water			
Ente notificato per certificazione PED Notified Body number:		0948			
Modulo: Module:		B+D			
N° certificato N° certificate:		PED-0948-QSD/D1-347-11 + TIS-PED-VI-11-02-003769-4638			
Imballo - packaging					
	A	B	H		
dimensioni (mm) dimensions (mm)	673	433	465		
volume (m^3) volume (m^3)	0,14				
peso (kg) weight (kg)	16,0				
q.ta per cartone q.ty for box	1				
quantità per paletta Q,y for std. pallet	6				
Parti di ricambio - Spare parts					
	codice item	materiale material	potabilità potable	trattamento treatment	immagine image
Membrana Membrane	MB060 S4HD000000 00	GOMMA EPDM NON POTABILE - NOT POTABLE EPDM RUBBER			
Controflangia Coverflange	SPCFL191ZN3000 00	A C C I A I O A L C A R B O N I O / C A R B O N S T E E L		Z I N C A T U R A / G A L V A N I Z E D	
Valvola precarica Precharge valve	ACV AL200PR000 000	O T T O N E / B R A S S			

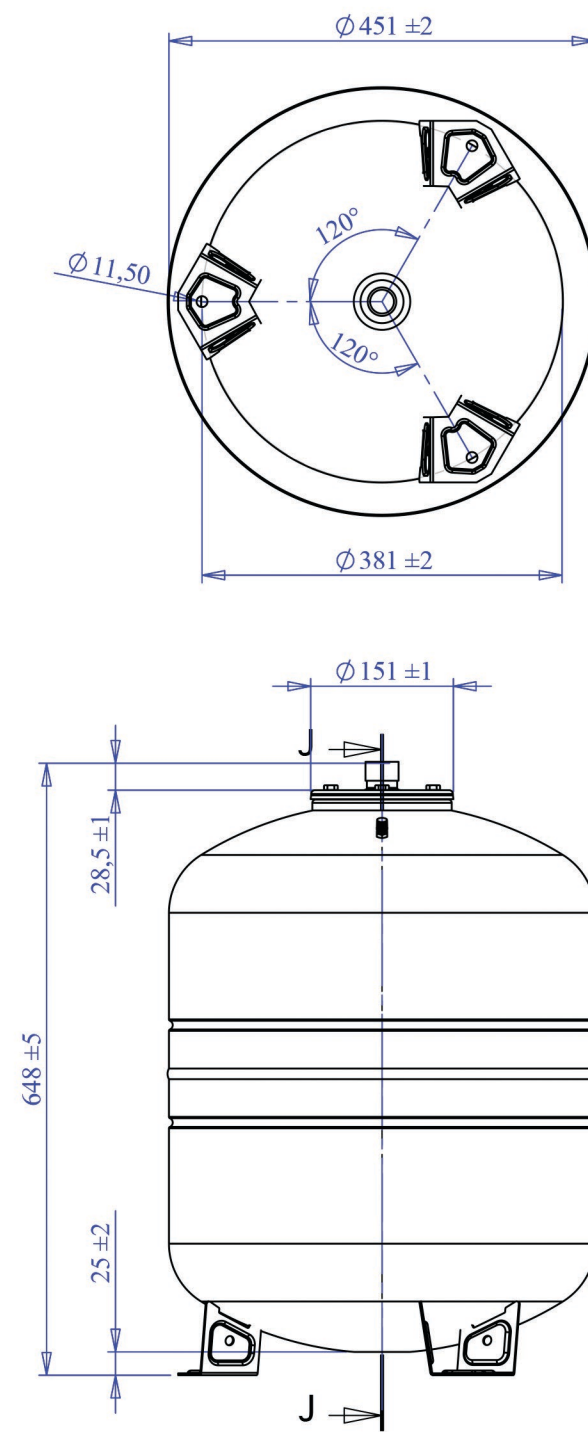

Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione MEDIO, UNI EN 22768-1		LIPRO 033	TIPO PARTE 1	COLORE ROSSO / RED	
SMUSSI NON QUOTATI	RUGOSITA'	QUANTITA' PER GRUPPO 0	FORMATO FOGLIO A3	FINITURA SUPERFICIALE -	
	SCALA 1:8	FOGLIO 1 / 4			NOME F.Mazzucato
 via Sabbioni n° 2 - 35024 Bovolenta - Padova ITALIA e-mail:technical@varem.com		GRUPPO - MACCHINA		Disegnato	21/01/2009
				Approvato	
DESCRIZIONE MAXIVAREM LR CE 80 SBR R.1"					
COMMESSA -		CODICE UR080371CS000000			REVISIONE 00

Il presente disegno è di proprietà della **VAREM** e non può essere riprodotto ne comunicato a terzi senza ns autorizzazione scritta

X:\DB_ARCH\VARE\ST\H\RISCALDAMENTO-AUTOCLAVI_REVISIONE\UR080371X:\DB_ARCH\VARE\ST\H\RISCALDAMENTO-AUTOCLAVI_REVISIONE\